


Los cables auxiliares para la alimentación de los dispositivos para el cambio de tarifas serán de Cu, de iguales características que las derivaciones individuales, con sección de 2,5 mm² y colores de su cubierta concordantes con los del cable neutro y de fase. El cable de señal será igual al descrito, aunque de sección 1,5 mm² y color rojo en cubierta.

Ejemplo 1



Ejemplo 2

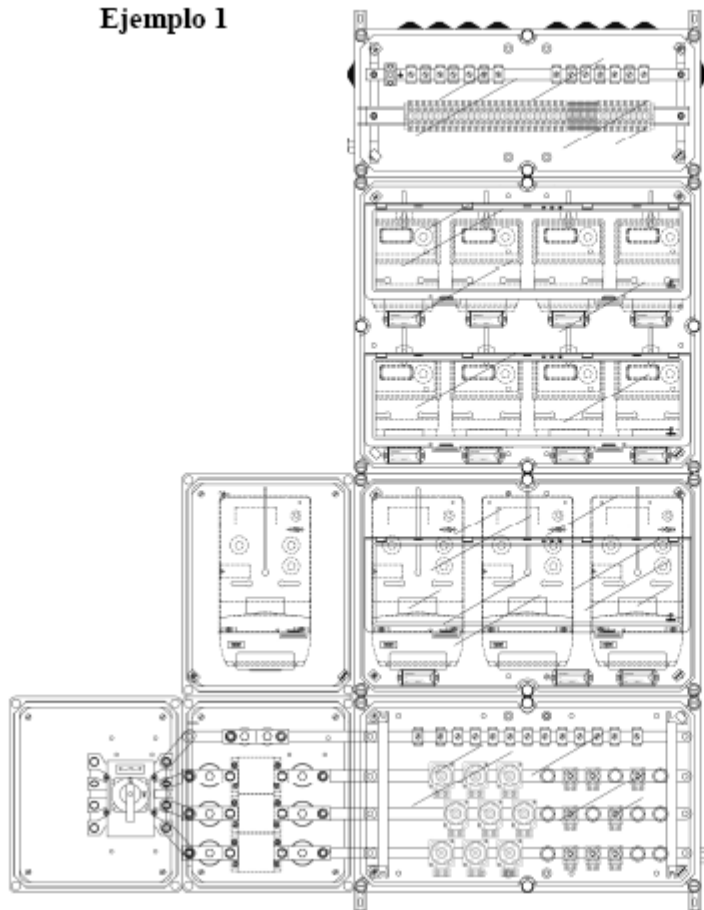